

Nombre de Documento AVI Instrucciones de Instalación	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Número de Documento PDPAD1220002003
Propietario del Documento ESS Departamento	Revisión 00	Revisión del Documentos AA000

Interrupor Autónomo de Tensión (AVI) Instrucciones de Instalación



Antes De Comenzar

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

Guarde estas instrucciones para uso futuro.

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de Descarga Eléctrica. Desconecte de la corriente de electricidad antes de dar servicio o instalar Interrupor autónomo de tensión.

⚠️ PRECAUCION

Este producto debe instalarse solamente por personal competente entrenado en buena seguridad Y prácticas implicando el equipo eléctrico de alto voltaje.

Tenga a mano todas las herramientas necesarias antes de la instalación del producto.

⚠️ PRECAUCION

Riesgo de Lesiones. El no seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o fatales.


Aviso Importante

Estas instrucciones no están diseñadas para cubrir todos los detalles o para cualquier contingencia posible concerniente a la instalación, operación o mantenimiento del producto. Si necesita información adicional, comuníquese con Greenstar Products Inc.

El contenido de este manual no será parte o modificará ningún acuerdo, compromiso o relación previa o existente. El contrato de venta contiene toda la obligación de Greenstar Products Inc. Greenstar Products Inc. la garantía limitada estándar es la única obligación de garantía de la compañía y cualquier declaración aquí contenida no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier modificación eléctrica o mecánica del producto sin el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products Inc. puede anular todas las garantías. Las modificaciones no autorizadas también pueden resultar en peligros de seguridad o daños al producto. En ningún caso se Greenstar Products Inc. será responsable por daños directos, indirectos, especiales o consecuentes que puedan resultar del mal uso del producto.

Dimensiones del Producto

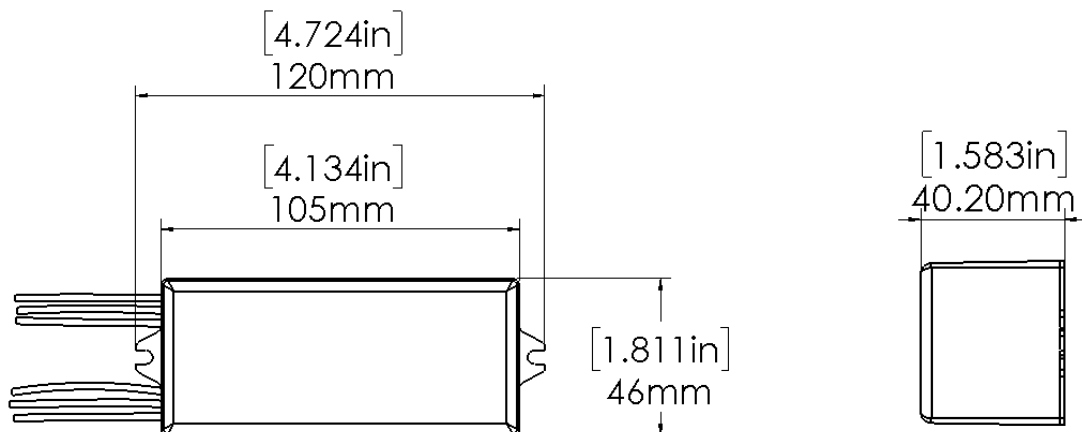

Nombre de Documento AVI Instrucciones de Instalación	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Número de Documento PDPAD1220002003
Propietario del Documento ESS Departamento	Revisión 00	Revisión del Documentos AA000

Información del Producto

Este producto es diseñado específicamente para abordar el fenómeno conocido como "energía eléctrica sucia", que típicamente se caracteriza por el voltaje elevado por encima del voltaje de la luminaria nominal o caídas de tensión por debajo del voltaje de la luminaria nominal.

Este producto es un dispositivo serial, lo que significa que debe instalarse antes de la luminaria.


Inspección

El empaque ha sido diseñado para proteger el interruptor de voltaje autónomo (AVI) de daños durante el transporte. Inspeccione AVI para comprobar si hay daños antes de la instalación.

Cableado

Nota: Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén de acuerdo con el código eléctrico nacional (NEC), y cualquier requisito de código local aplicable.

Conecte los cables de alimentación como se muestra en el diagrama siguiente:

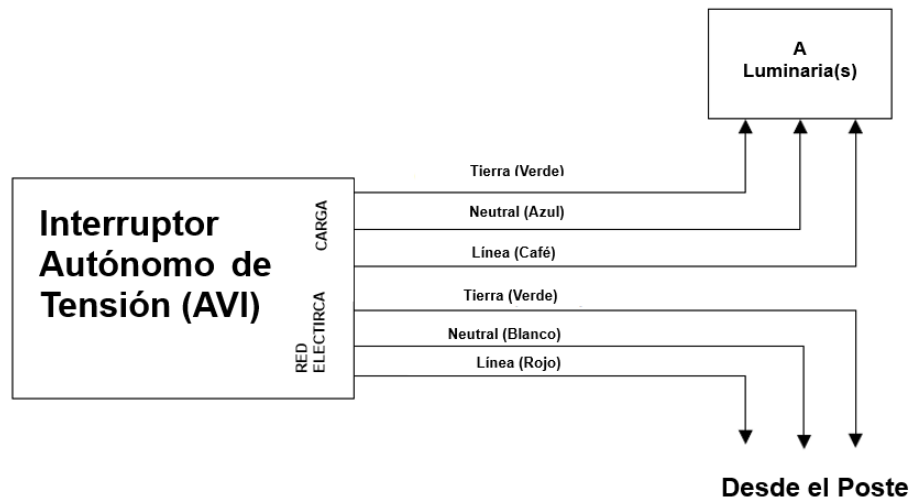

Importante:

- Cuando realice las conexiones eléctricas, asegúrese de que el poste tenga una buena conexión a tierra.
- Bajo ninguna circunstancia el cable de tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que el producto falle y no estará cubierto por la garantía.
- Asegúrese de que los cables insulados del producto no estén cruzados/solapados por los cables no insulados.
- Asegúrese de que los cables no se pliegan o se pellizcan en bordes afilados.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas realizadas sean correctas y debidamente protegidas contra la acumulación de humedad antes de energizar el circuito.